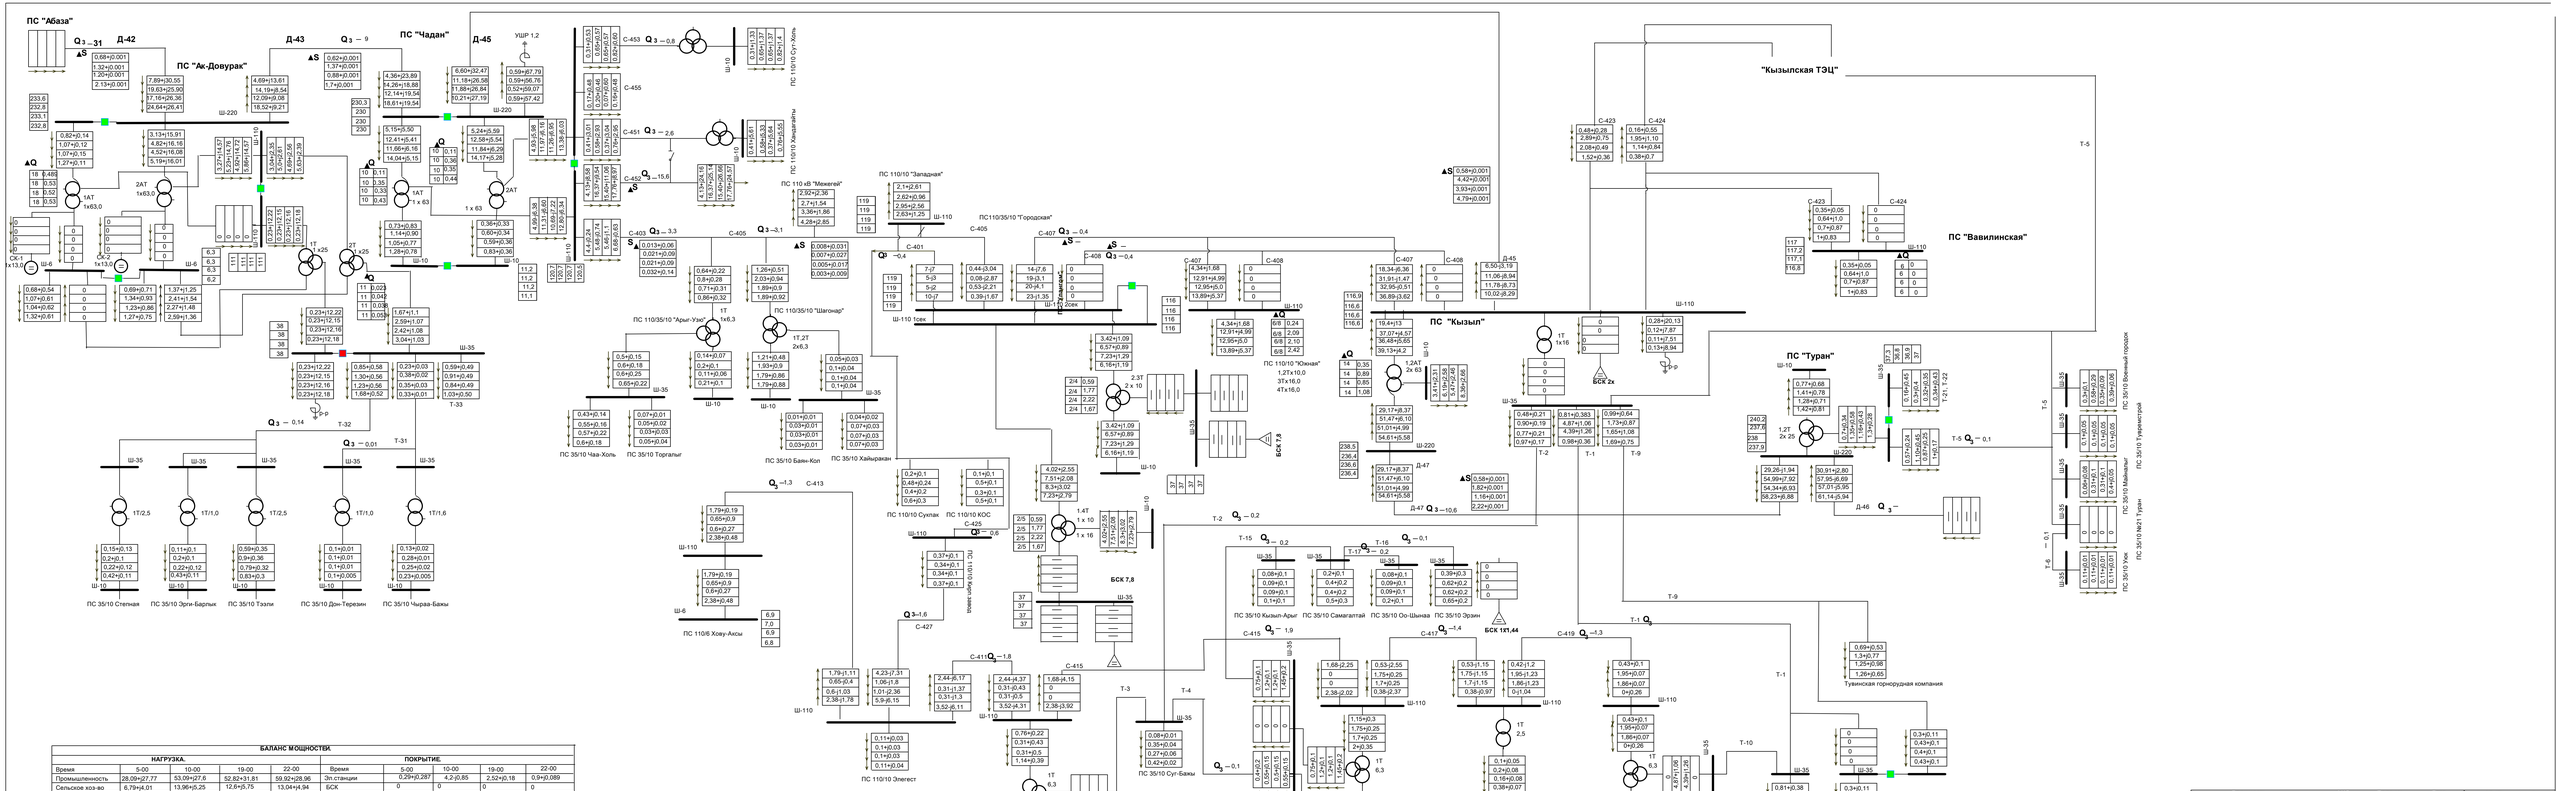

БАЛАНС МОЩНОСТИ.

НАГРУЗКА.					ПОКРЫТИЕ.				
Время	5-00	10-00	19-00	22-00	Время	5-00	10-00	19-00	22-00
Промышленность	28,09+j27,77	53,09+j27,6	52,82+j31,81	59,92+j28,96	Эн.станции	0,29+j0,287	4,2-j0,85	2,52+j0,18	0,9+j0,089
Сельское хоз-во	6,79+j4,01	13,96+j5,25	12,5+j5,75	13,04+j4,94	БСК	0	0	0	0
СК	0	0	0	0	Q зар. ПЭП	j101,2	j99,2	j103,5	j99,51
Реактор	1,1+j100,1	0,94+j76,78	0,86+j78,74	0,95+j78,54					
Потери ПЭП, тр-ры	2,47+j0,06 j1,89	8,95+j0,09 j5,99	7,2+j0,09 j6,37	10,66+j0,14 j6,57					
всего					ВСЕГО				
Выдача по ВЛ связи	0,64+j0,83	4,84+j1,85	3,22+j1,33	1,9+j1,06	Прием по ВЛ связи Д-46, Д-42	38,8+j33,35	77,58+j19,21	74,17+j20,41	85,78+j20,47
ИТОГО	39,09+j134,66	81,78+j117,56	76,69+j124,09	86,68+j120,21	ИТОГО	39,09+j134,66	81,78+j117,56	76,69+j124,09	86,68+j120,20
Небаланс (%)	0	0	0	0					

Должность	ФИО	Подпись	Дата	АО "Тываэнерго"
Заместитель генерального директора по техническим вопросам-главный инженер	Сатриванов В.П.			Схема контрольных замеров за 20.06.2018г
Заместитель главного инженера по ОТиСУ-начальник ЦУС	Лукин А.В.			
Исполнил				
Ведущий инженер ГЭР ЦУС	Сендажы Ч.В.			